

Regelsysteme

Anwendungs-Kombinationsbeispiele

2.2.2

HEINISCH


01/68007 - 0*



Kesselfolgereger MCR 200-73

für eine Kesselfolgeschaltung mit 2 Öl- oder Gaskesseln mit ein- oder zweistufigen oder einem modulierenden Brenner

Fühler			
Außentemperaturfühler	AF 20	1	
Kesseltemperaturfühler	KTF 20	2	
Fühler für Kesselrücklauf RLF	VF 20 A	2	
Vorlaufaustauschfühler VLF _s	VF 20 T	1	
Rücklaufanlegefühler RLF _s	VF 20 A	1	

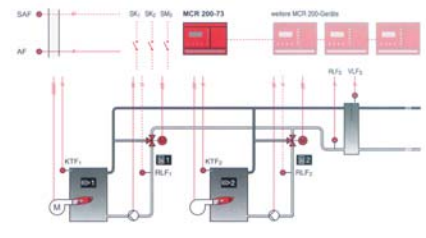

Hydraulisches Schema MCR 200-73

Heizungsregler MCR 200-12


Heizkreisregler für 1-stufigen Öl- oder Gaskessel, mit 1 Mischkreis, 1 Warmwasserregelung, 1 Zirkulationspumpensteuerung

Heizungsregler MCR 200-22

Heizkreisregler für 1-, 2-stufigen oder modulierenden Öl- oder Gaskessel, 2 Mischkreise, 1 Warmwasserregelung, 1 Zirkulationspumpensteuerung

Heizungsregler MCR 200-32

Heizkreisregler für 1-, oder 2-stufigen Öl- oder Gaskessel, 3 Mischkreise und 1 Warmwasserregelung

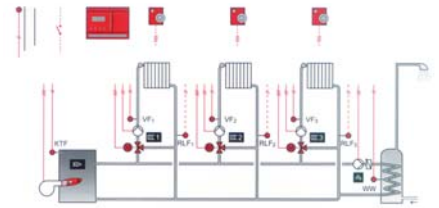


Hydraulisches Schema MCR 200-32

			MCR 200-12	MCR 200-22	MCR 200-32
Fühler	Außentemperaturfühler	AF 20	1	1	1
	Vorlauf-Anlegefühler	VF 20 A	1	2	3
	Kesseltemperaturfühler *	KTF 20	1	1	1
	Warmwassertemperaturfühler *	KTF 20	1	1	1
	* (Tauchhülse bauseits)				
Empfohlen:	Fernbedienung mit Temperaturwähler, Raumtemperaturfühler	TF 22	1	2	3

Heizkreis-/Erweiterungsregler MCR 200-45

für 4 Mischkreise

			MCR 200-45
Fühler	Außentemperaturfühler	AF 20	1
	Vorlauf-Anlegefühler	VF 20 A	4
Empfohlen:	Fernbedienung	TF 22	4

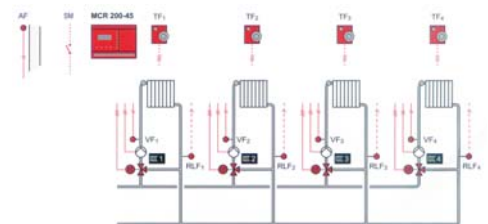


Hydraulisches Schema MCR 200-45

Fernheizregler MCR 200-53

zur Ansteuerung von 1 Fernheizventil, 2 Mischkreise, 1 Warmwasserregelung für Schichtspeicher oder Standardwarmwasserbereiter, 1 Zirkulationspumpensteuerung

			200-53
Fühler	Außentemperaturfühler	AF 20	1
	Vorlauf-Anlegefühler VF _{1..4}	VF 20 A	4 (VF _{1..6})
	Rücklauf-Anlegefühler RLF _{1..3}	VF 20 A	3
	Warmwassertemperaturfühler	KTF 20	2
	* (Tauchhülse bauseits)		
Empfohlen:	Fernbedienung	TF 22	2

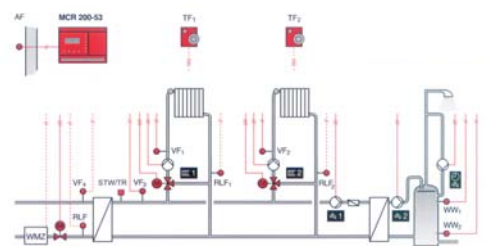

Hydraulisches Schema MCR 200-53